


Polluant spécifique: l'argent

Si votre installation est une I.C.P.E., la concentration argentique à ne pas dépasser dépend de la surface "2950" traitée annuellement:

- si $5000 \text{ m}^2 < \text{SAT} < 20000 \text{ m}^2$ **150 mg/m²**
- si $20000 \text{ m}^2 < \text{SAT} < 35000 \text{ m}^2$ **100 mg/m²**
- si $35000 \text{ m}^2 < \text{SAT} < 50000 \text{ m}^2$ **80 mg/m²**
- si $\text{SAT} > 50000 \text{ m}^2$ **50 mg/m²**

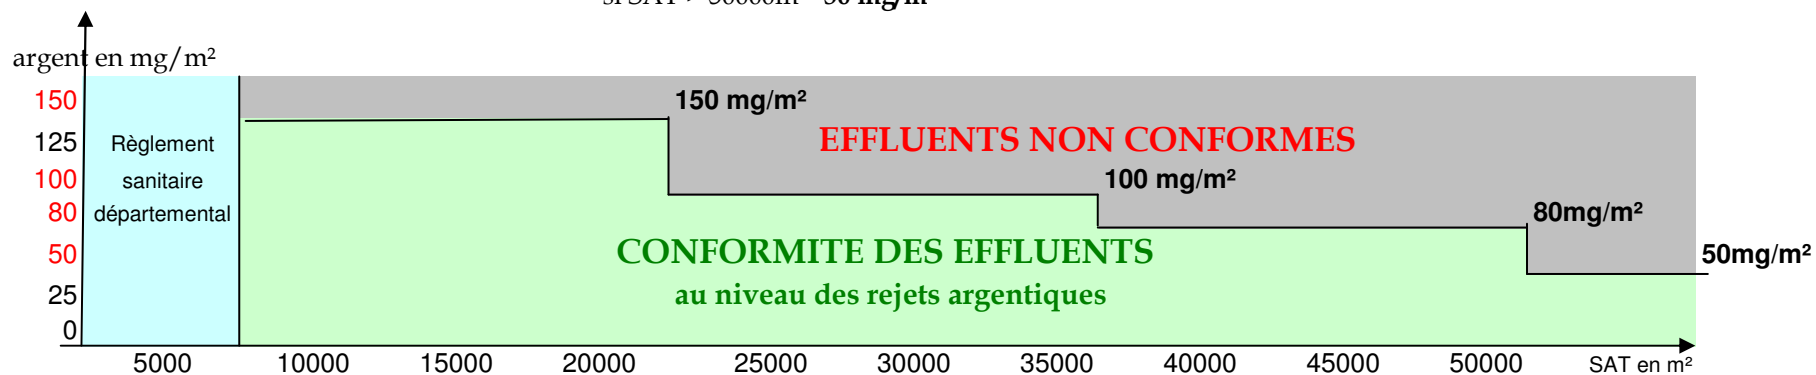

La consommation des eaux de lavage pour 1 m² est limitée à 15 litres!!!